


其他配件

LJ207


编制单位负责人 张光
室负责人 张世平
技术审定人 张世平
技 术 负 责 人 张世平

序号	图 纸 名 称	页次
1	防尘窗 FC，遮光窗 ZC	1
2	通风遮光窗	2
3	X射线防护门	3
4	X光片传递窗	4
5	X光片观片箱	5
6	X射线治疗观察窗	6
7	遮光通风百页，遮光通风筒	7
8	机械排风孔	8
9	手术室急药壁柜	9
10	传递柜	10


序号	图 纸 名 称	页次
11	商店橱窗	11
12	商店铁栅门	12
13	铁窗栅	13
14	窗摇梗、长脚窗活页	14
15	浴池	15

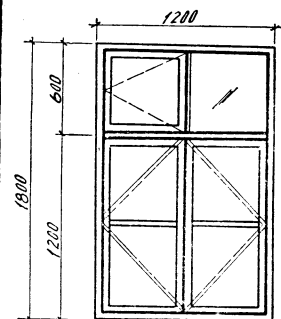


FC1
ZC1

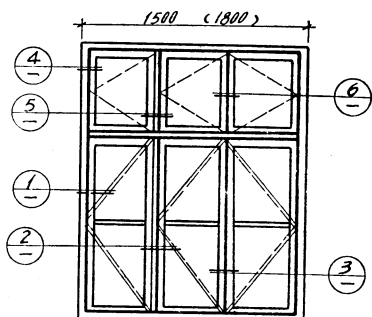


FC2 (宽1500) FC3 (宽1800)
ZC2 (宽1500) ZC3 (宽1800)

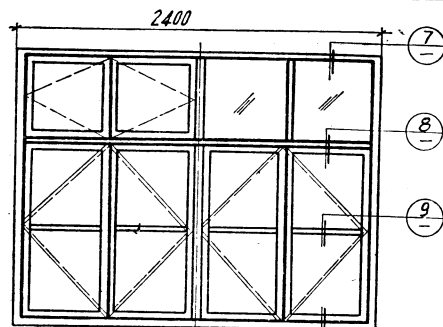


FC4
ZC4

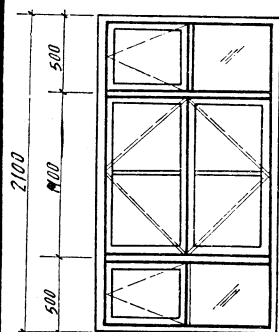


FC5
ZC5

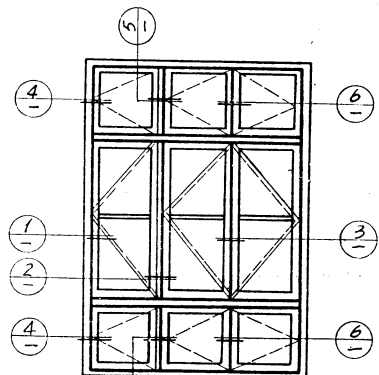

FC6 (宽1500) FC7 (宽1800)
ZC6 (宽1500) ZC7 (宽1800)

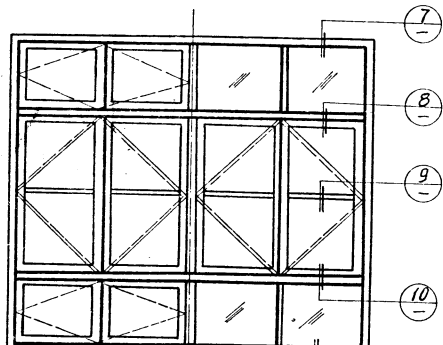


FC8
ZC8

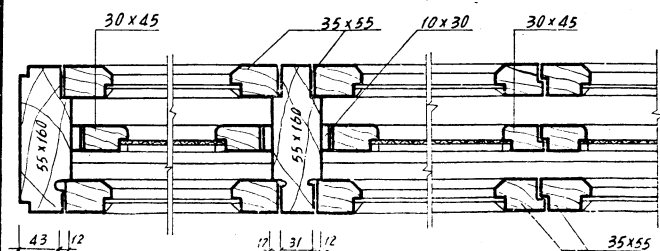

①


②

③

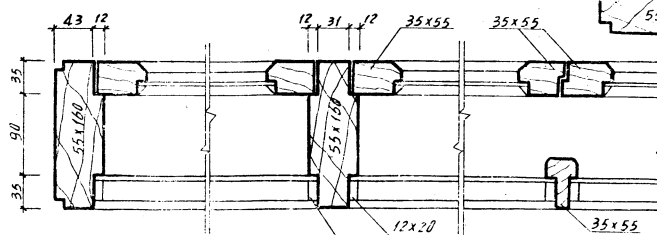

④

⑤

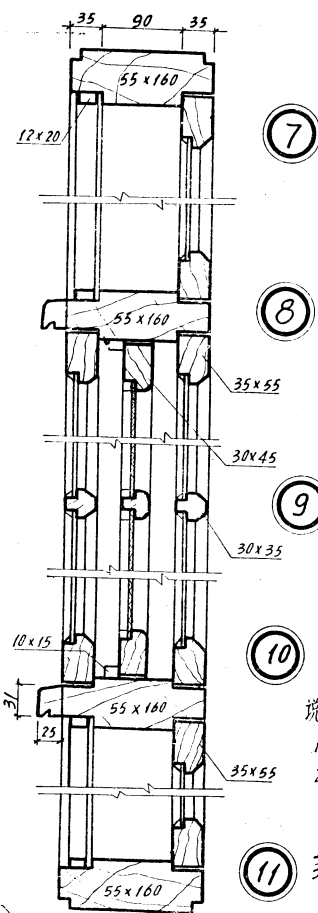


⑦

⑧

⑨

⑩

⑪



⑫

说明:

1. 防尘窗FC1-8为两玻一纱。
2. 遮光窗ZC1-8为一玻一纱一板，内侧窗扇玻璃槽钉三合板。
3. 五金为一般窗用五金另注明。
4. 防尘窗适用于如医院手术室一类之建筑。
5. 遮光窗适用于如医院X光室一类建筑。
6. 窗芯玻璃条应与建筑物整体窗扇一致。


通用图



1975

防尘窗FC 遮光窗ZC



编号 LJ207

页 1



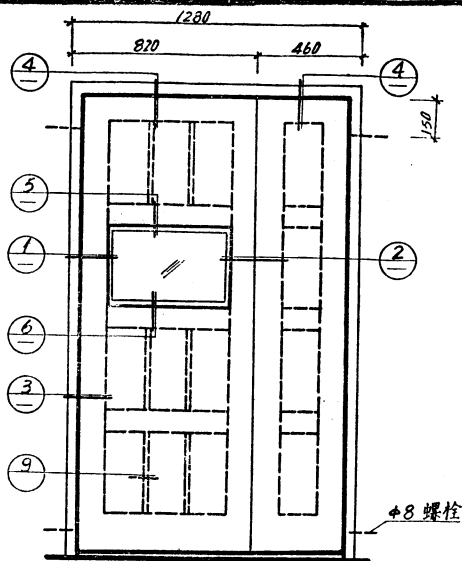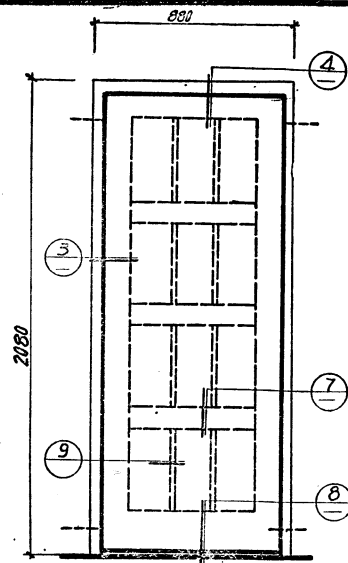


缝隙处用1:2水泥砂浆灌浆

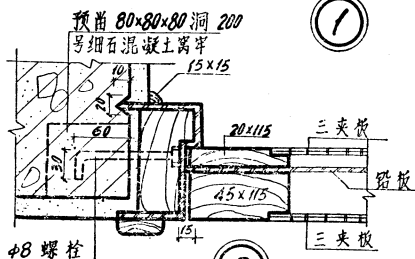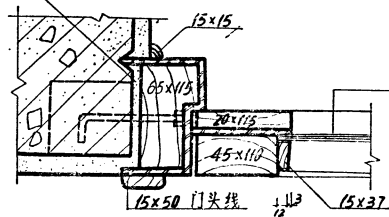

② 带铅玻璃

③ 不带铅玻璃

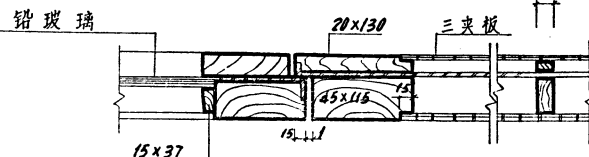

注:

1. 每扇门装 152 长合页 3 个。
2. 铅板厚见 X 光片传递箱一页。


④

⑤

⑥

⑦



⑧

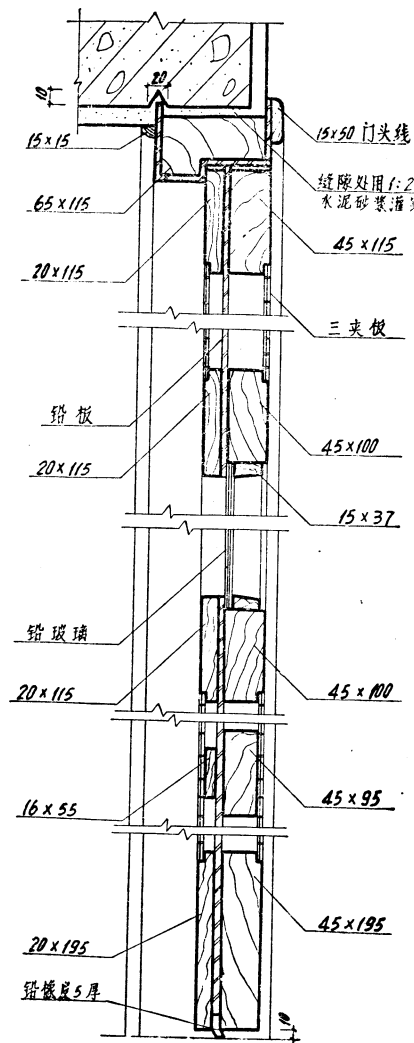

通用图
1975

X 射线防护门

编号 LJ207
页 3

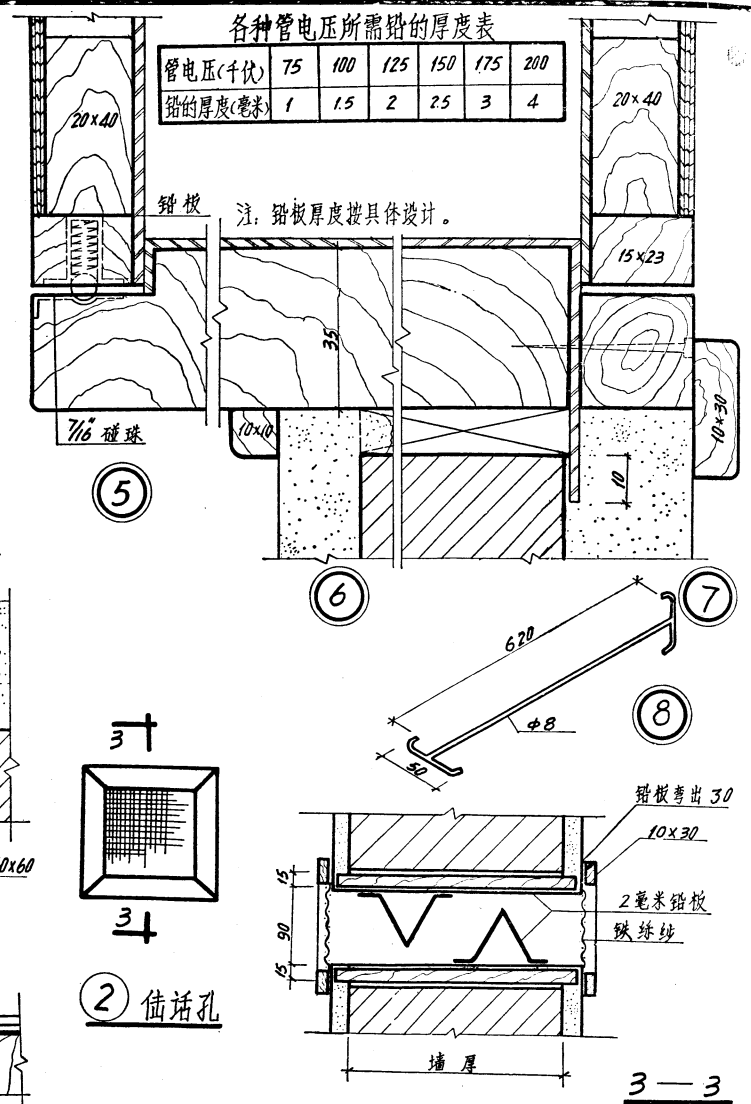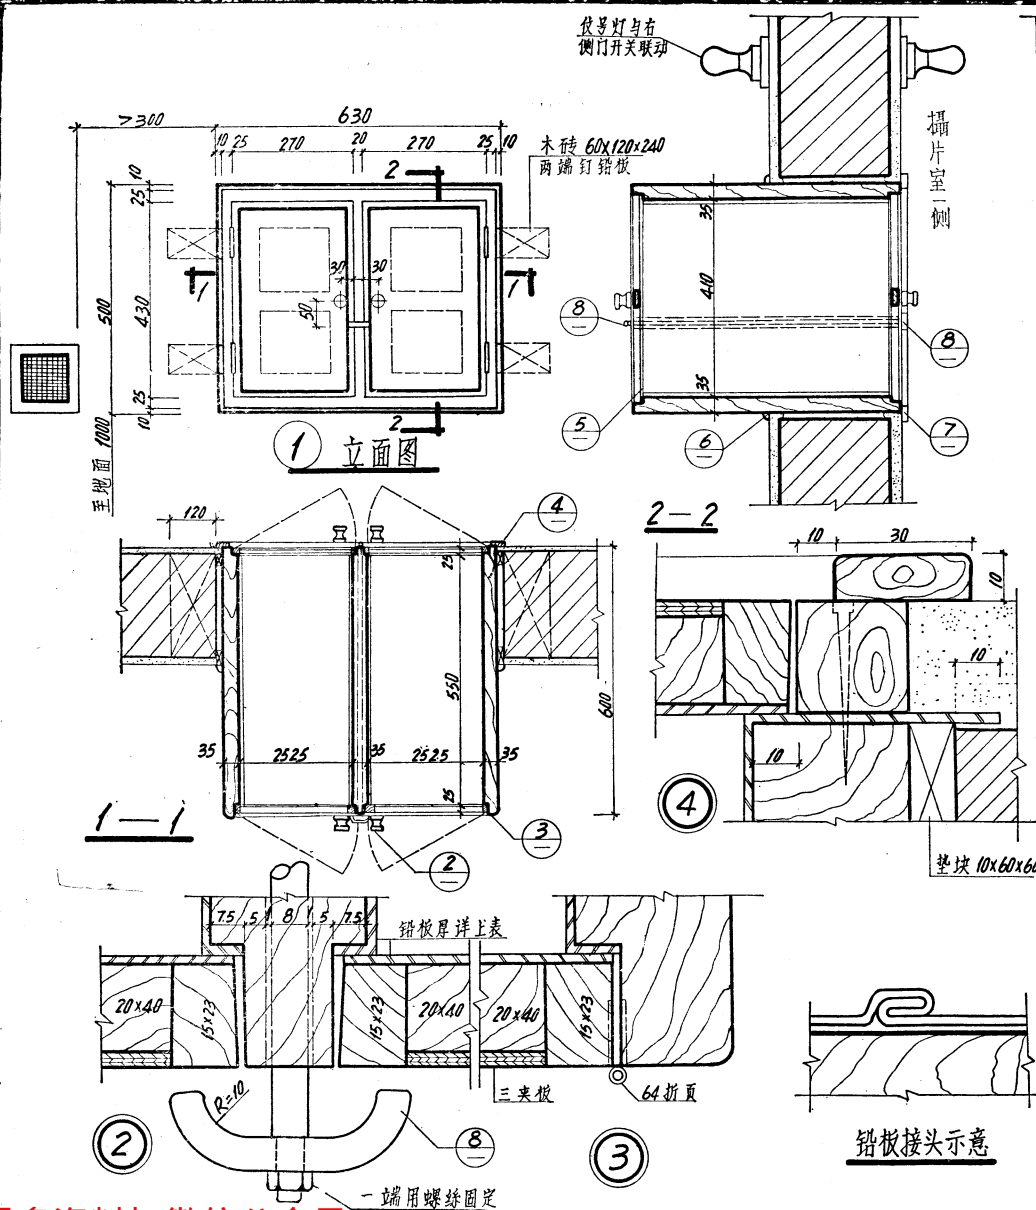

各种管电压所需铅的厚度表

管电压(千伏)	75	100	125	150	175	200
铅的厚度(毫米)	1	1.5	2	2.5	3	4

注: 铅板厚度按具体设计。


通用图

1975


X 光片传递箱

编号 LJ207

页 4

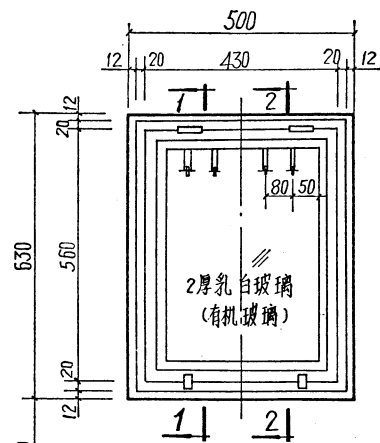


① 单面

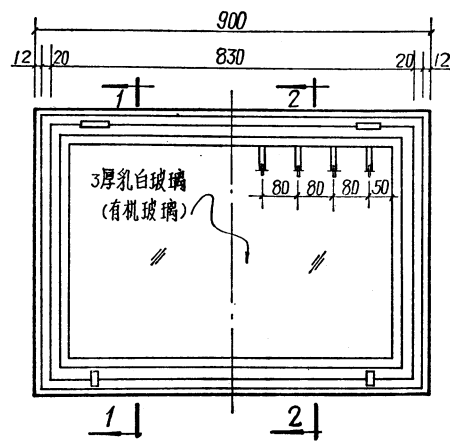


③ 单面


④ 双面

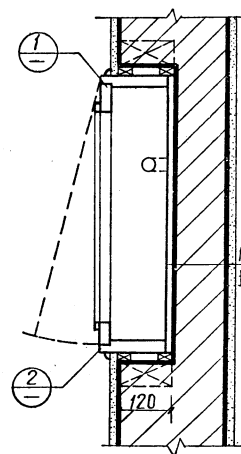


1-1

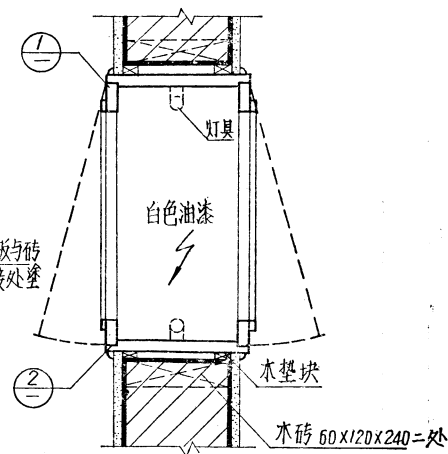


2-2

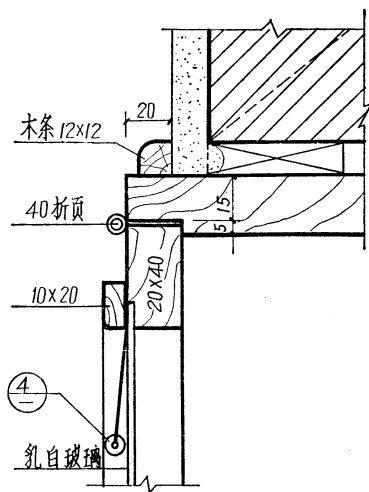

①

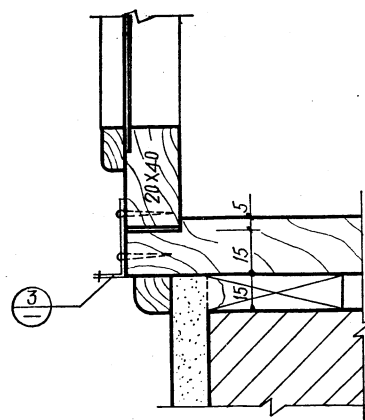


②

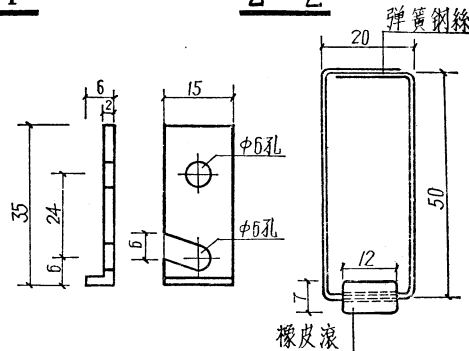


③

④


通用图 1975	X光片观片箱	编号 LJ207
		页 5

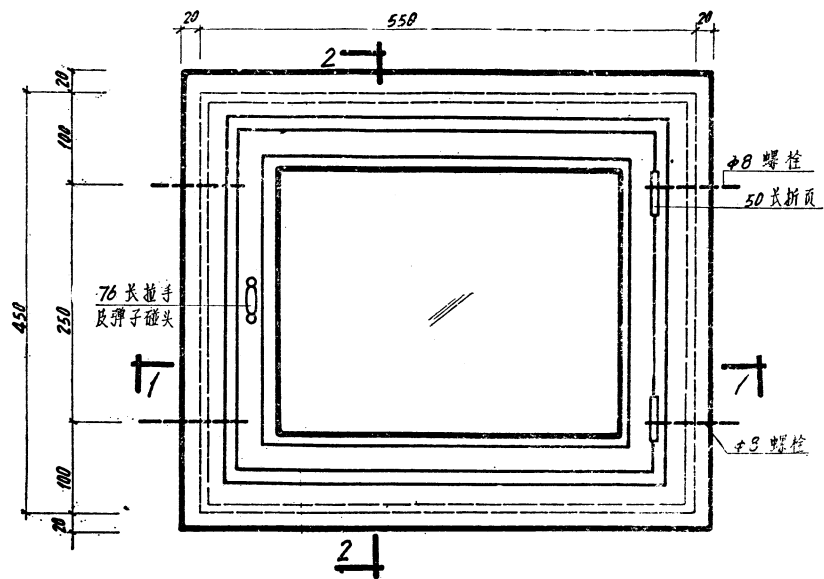

立面图

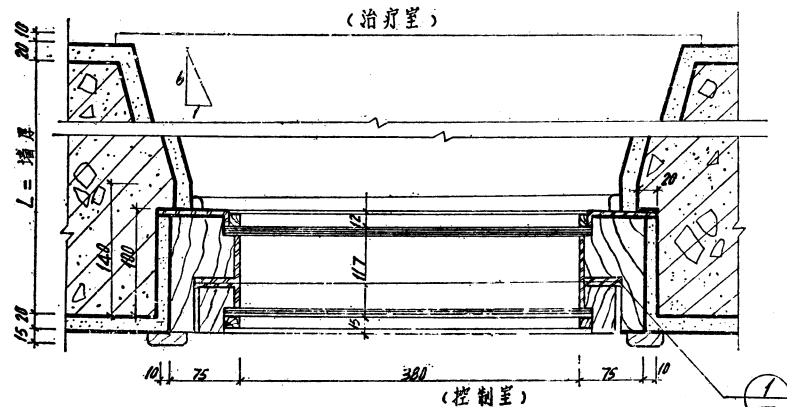

1-1 剖面

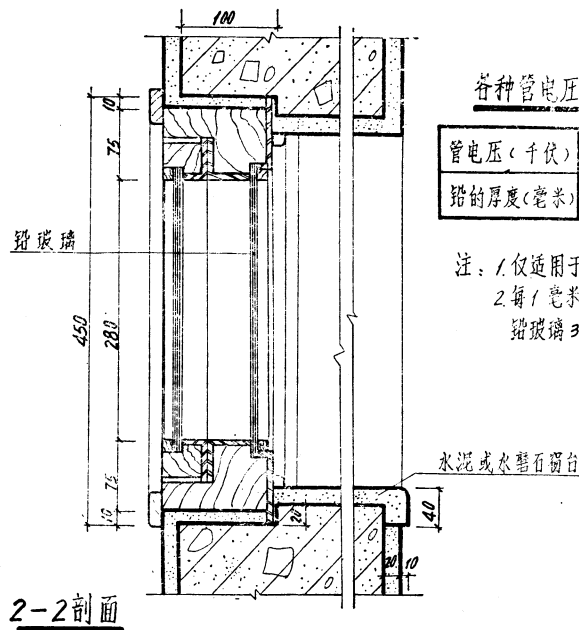


2-2 剖面

各种管电压所需铅的厚度表

管电压 (千伏)	200	250	300
铅的厚度 (毫米)	4	7	12

注: 1. 仅适用于间接射线的防护。
2. 每1毫米厚铅板的防护能力约等于铅玻璃3.2毫米。

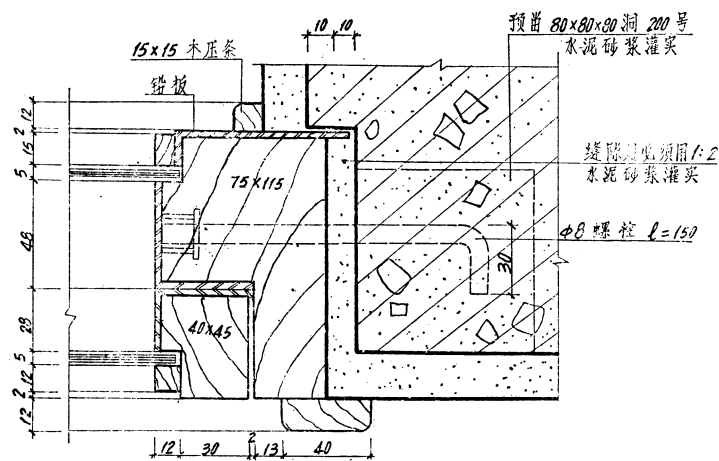


1


通用图
1975

X射线治疗观察窗


编号 LJ207
页 6

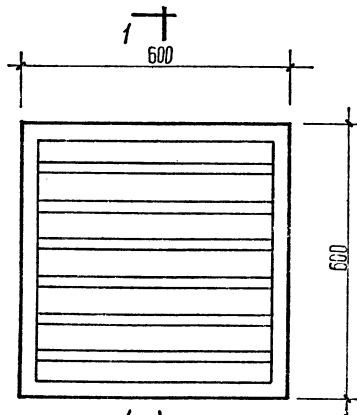


① 立面

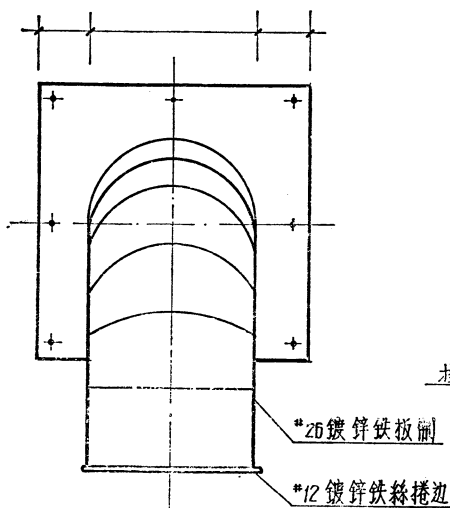


② 立面

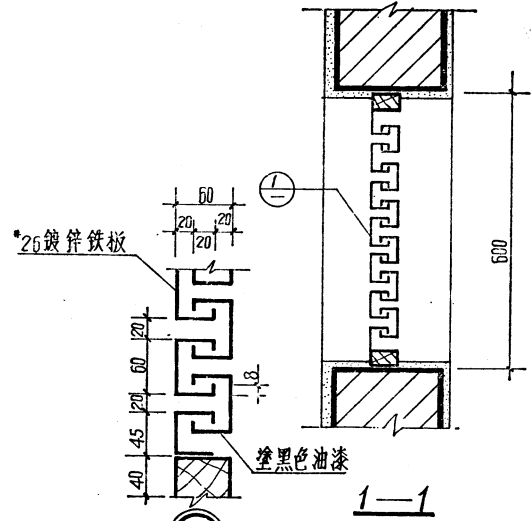

①

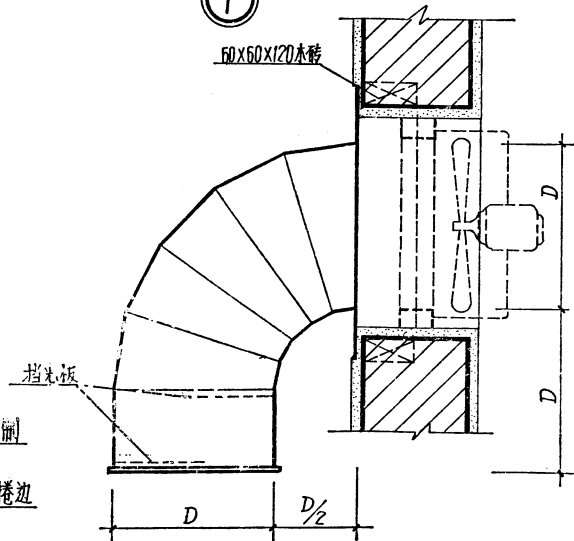


2—2

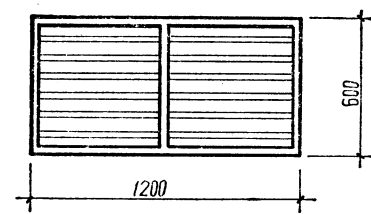


②




通用图 1975	遮光通风百页 遮光通风筒	编号 LJ207 页 7
-------------	-----------------	-----------------

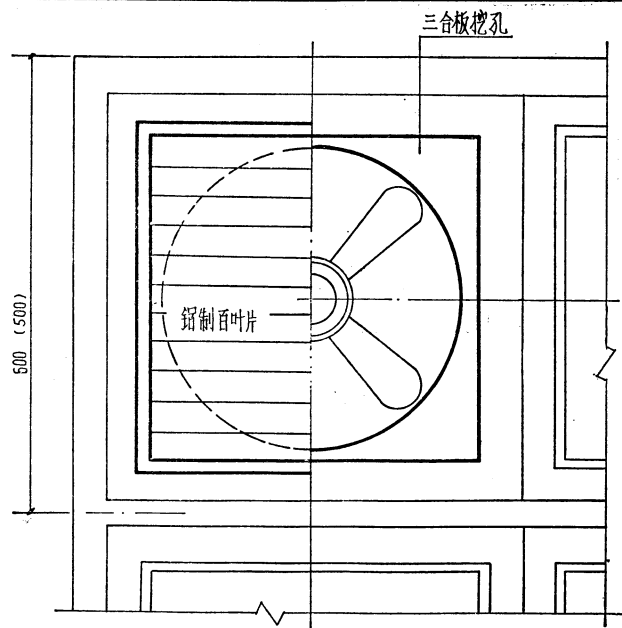

遮光窗排风孔

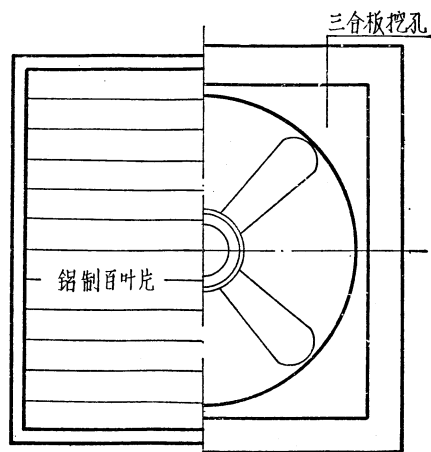

砖墙排风孔

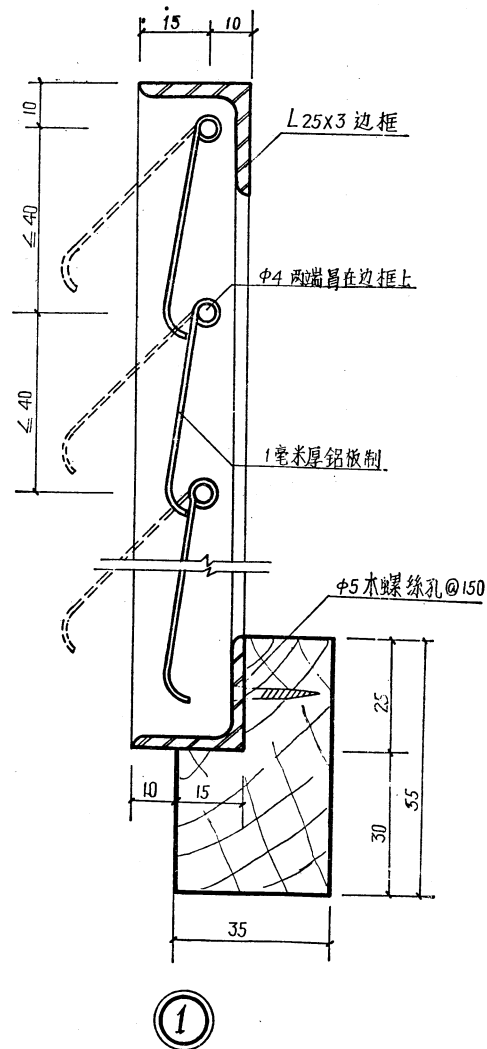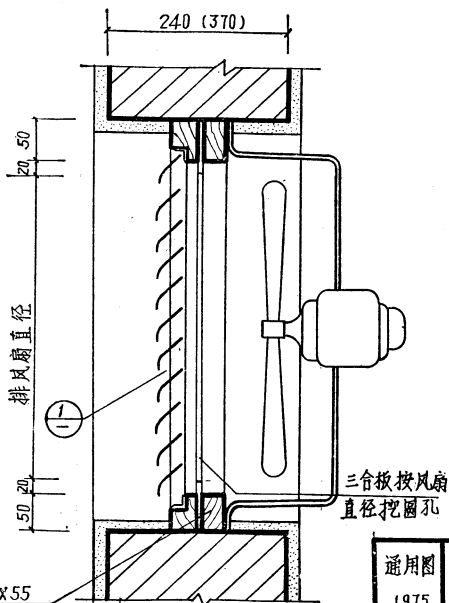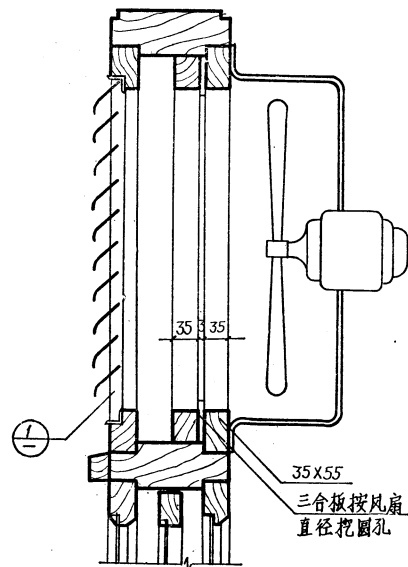

通用图
1975

机械排风孔

编号 LJ201
页 8




① 双面药柜(240墙)






③单面药柜



立面图

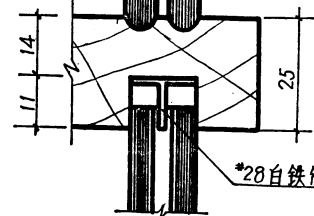


①

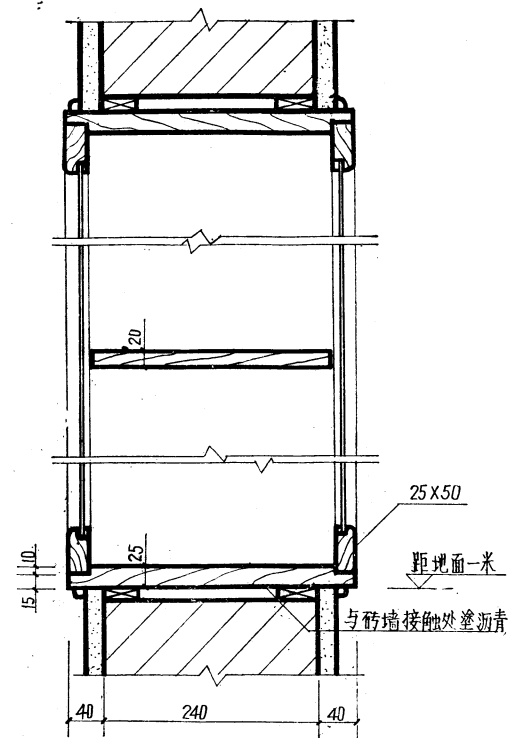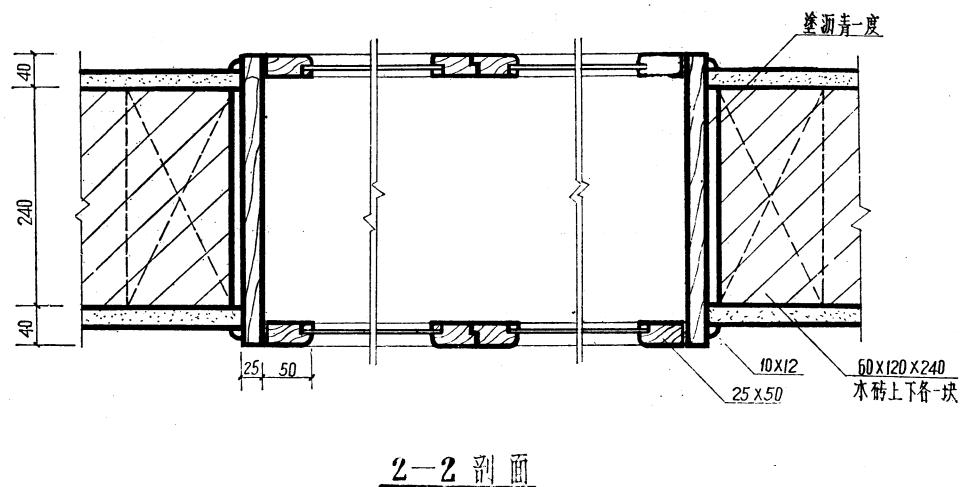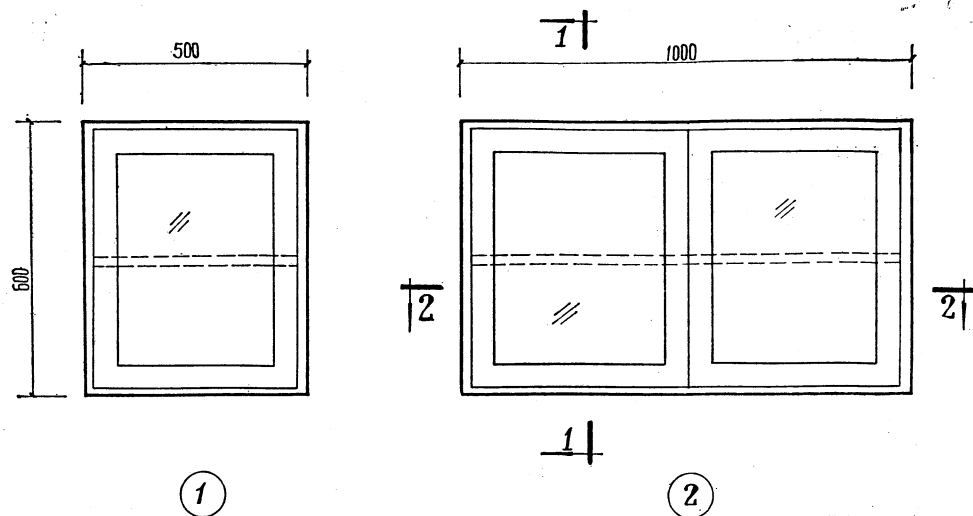

1-1 剖面

2-2 剖面


通用图	1975	编号	LJ207
		页	10

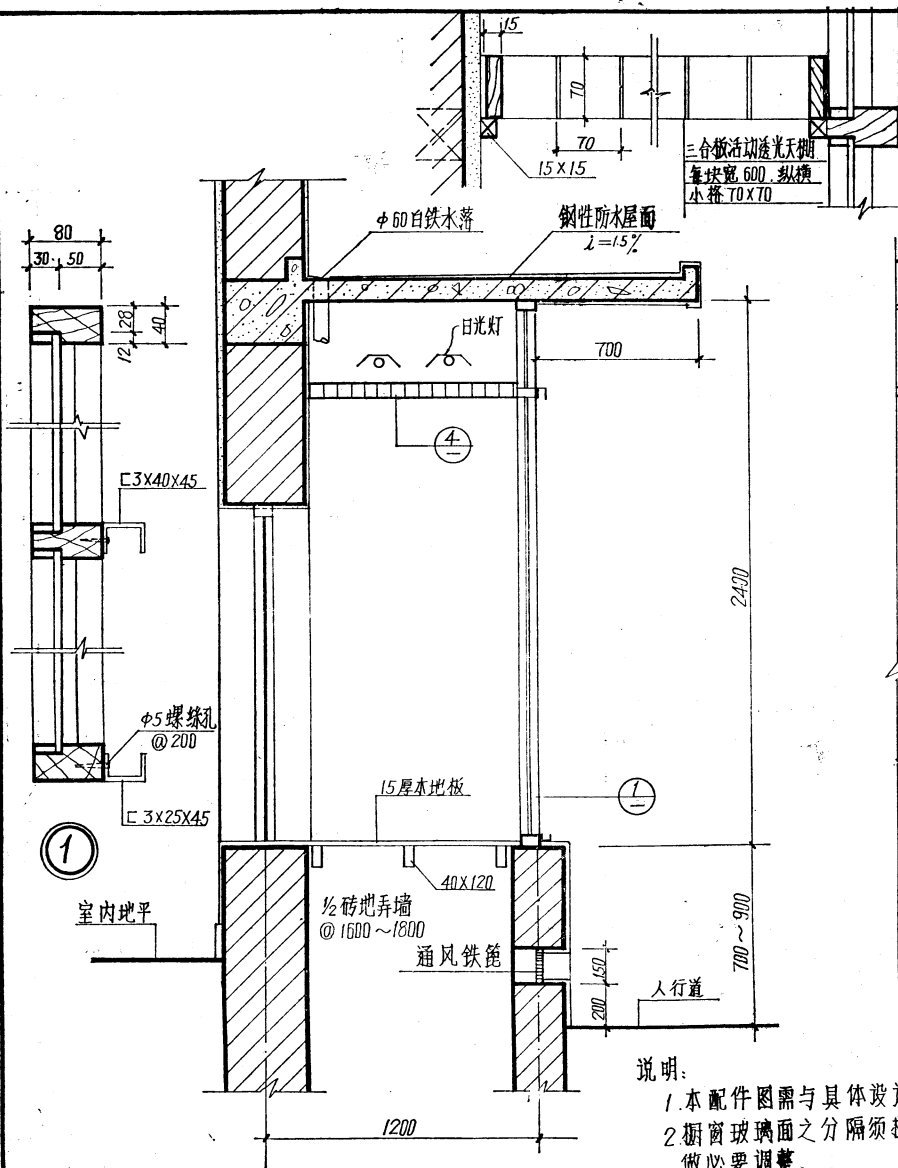


剖面

说明:

1. 本配件图需与具体设计图纸配合施工。
2. 橱窗玻璃面之分隔须根据成品玻璃规格做必要调整。
3. 钢板网护窗扇及透光吊顶可按需要决定。

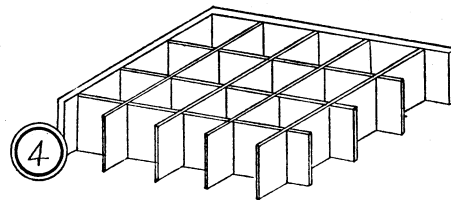


粉饰做法详具体设计

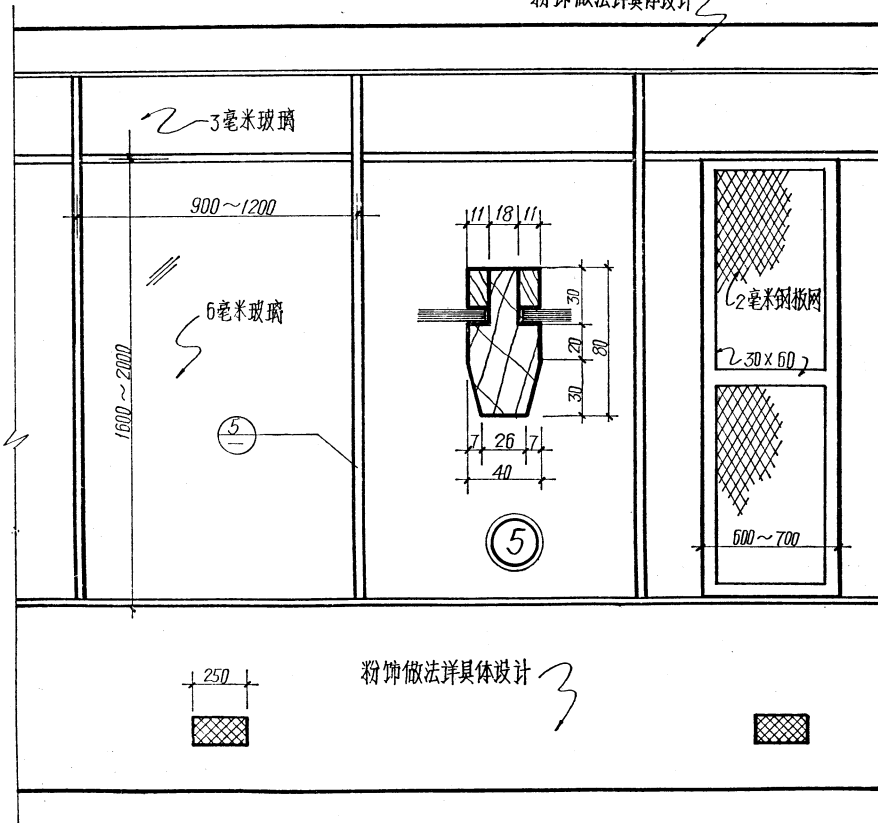

立面





通用图	商店橱窗	编号	LJ207
1975		页	11

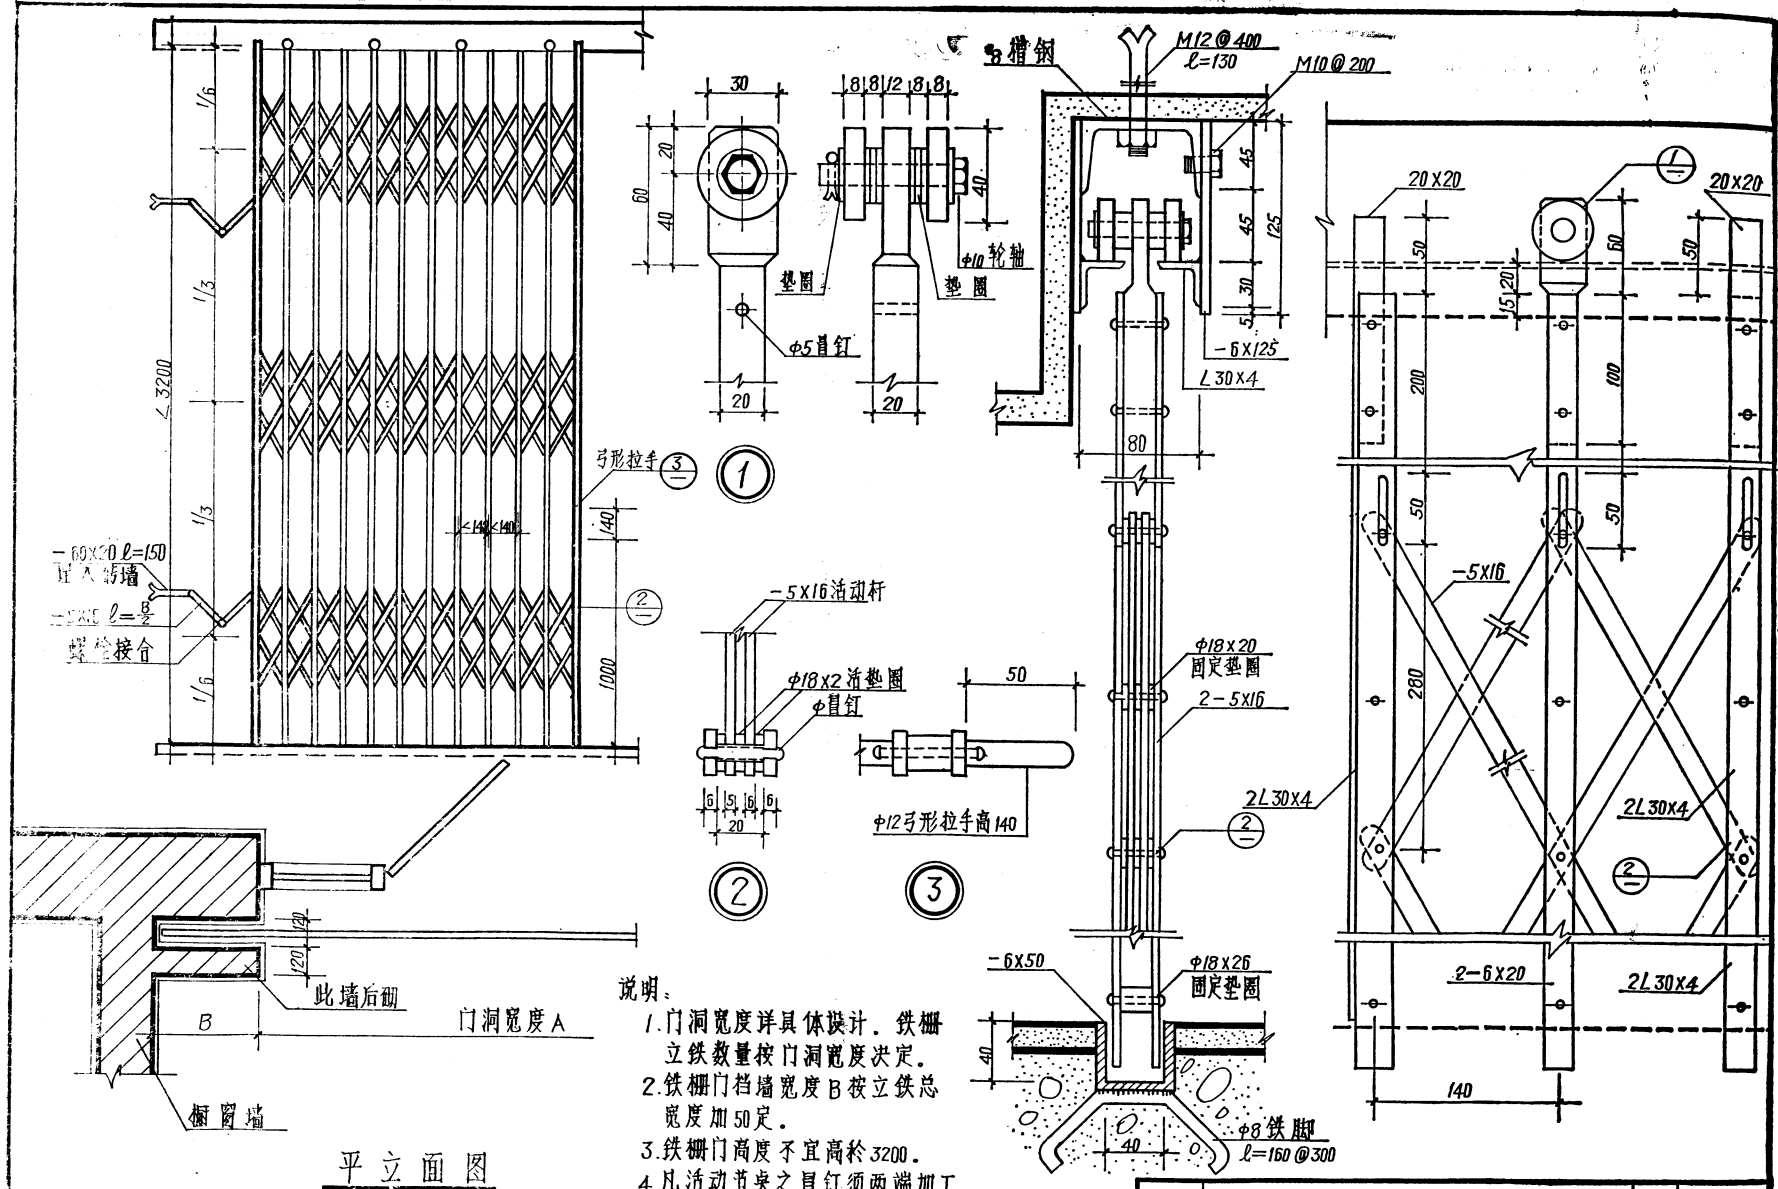

通用图
1975

商店铁栅门

编号 LJ207
页 12

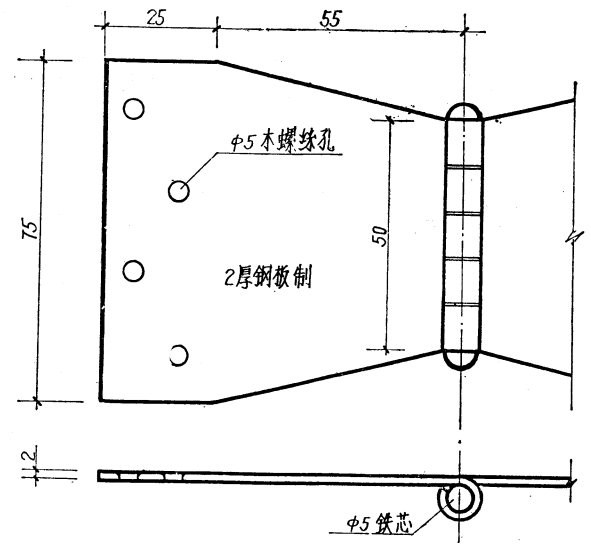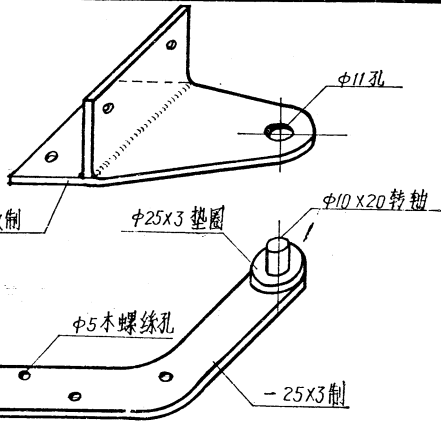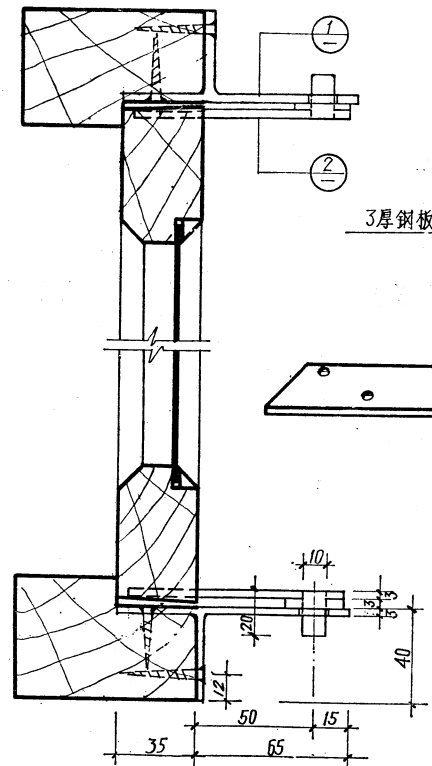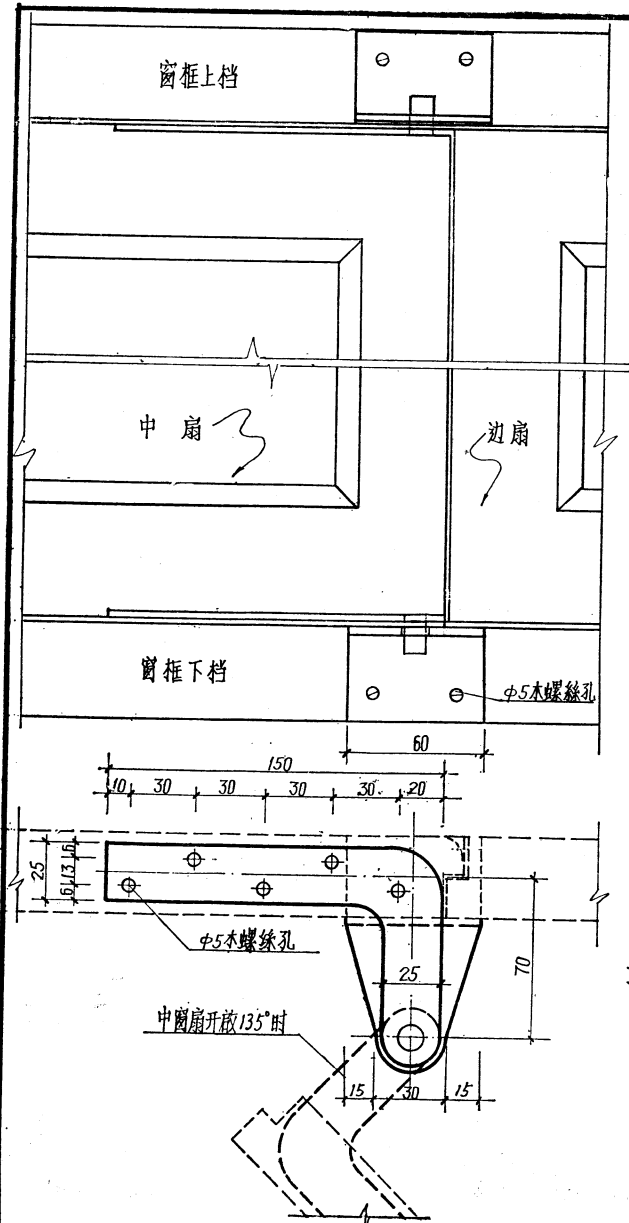


说明:

1. 本图为解决三联扇外开木制窗, 玻璃清洁问题之配件.
2. 详图1为窗棂无中立柱窗扇适用之铁摇梗.

详图2为窗棂有中立柱之窗扇适用之长脚铁铰链.


通用图 1975	窗摇梗 长脚窗铰链	编号 LJ207
		页 14

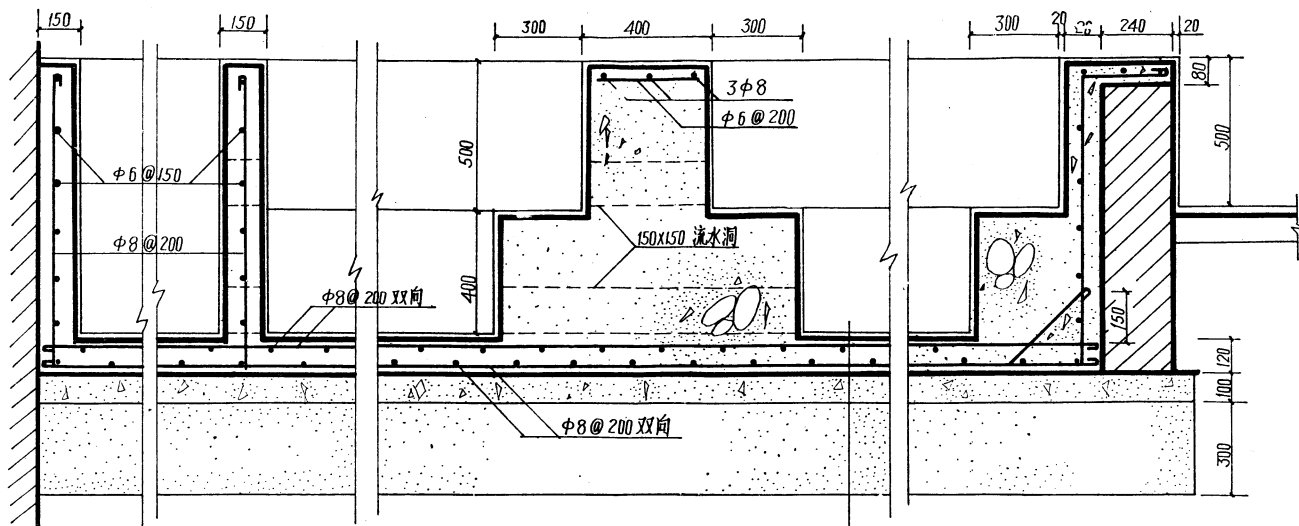

1—1


2—2

面层
120厚200号混凝土
100厚100号混凝土
300厚3:7灰土
素土夯实

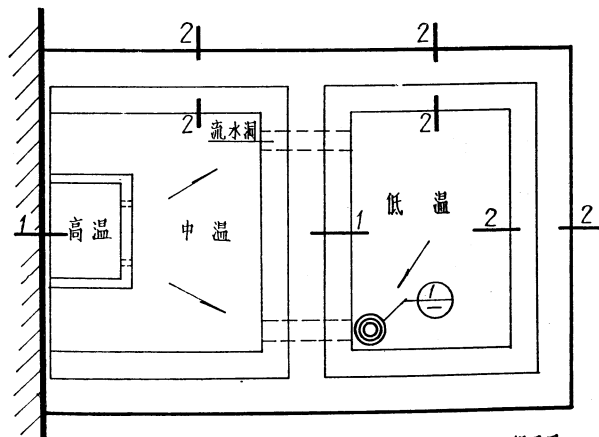

浴池平面示意图

- ① 1:2.5 水泥砂浆面层
② 水磨石面层
③ 瓷砖面层

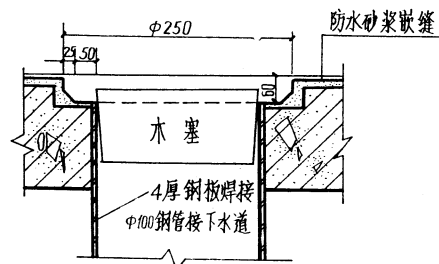

①

注:

1. 混凝土要求用干硬性混凝土
2. 浴池规格(长×宽)详具体设计。
3. 池壁为100混凝土。
4. 砖砌部分为50砂浆砌15砖。

通用图
1975

浴池

- ① 水泥砂浆面层
② 水磨石面层
③ 瓷砖面层

编号 LJ201
页 15